


Auto 5mm/mV

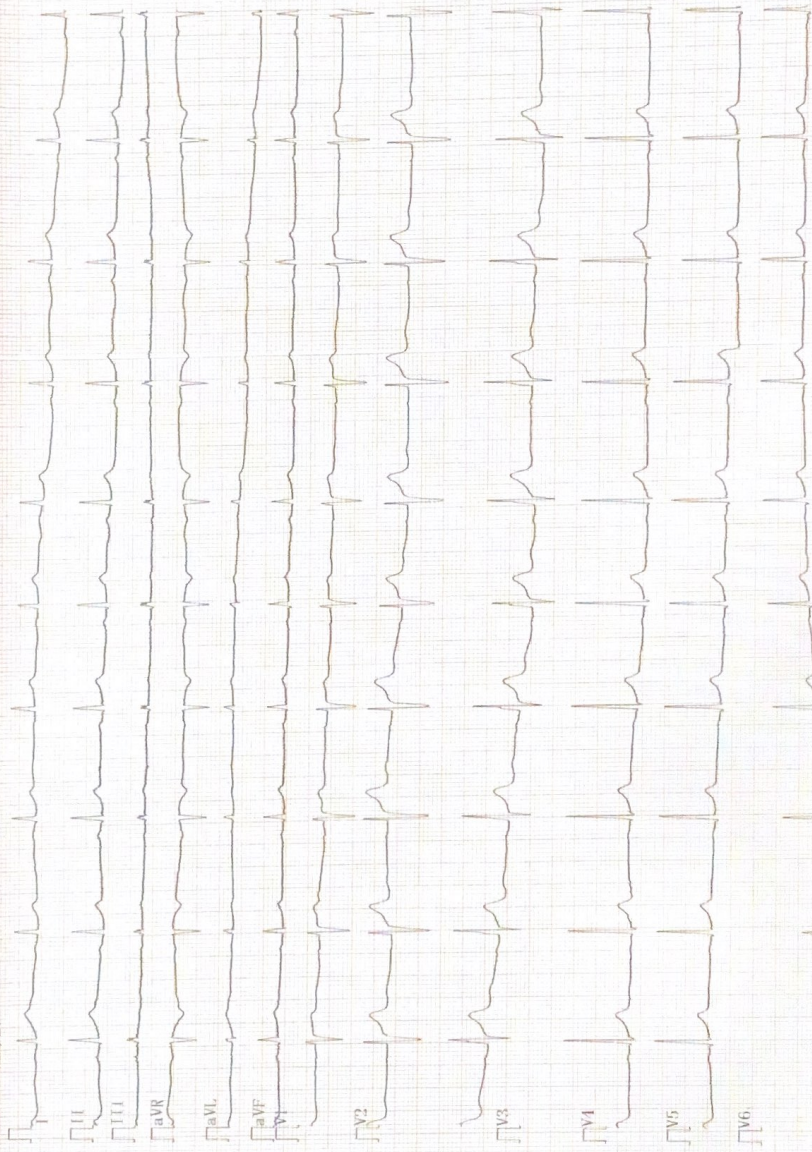

25mm/s 0.05 150Hz

HEEN DIAGNOSTICOS

2023-08-21 06:41 Solo fecha de referencia:

Nombre: Jose Miguel Rino Santana

Sexo : M

Unidad: 02

Pieza N°:

Cama N°:

ID:

Operador: LE BLANETH BALLUZA

Custom1:

Custom2:

Custom3:

HR : bpm :
PR Interval : ms :
P Duration : ms :
QRS Duration : ms :
QT/QTc : ms :
P/QRS/T Axis : deg :
R(V5)/S(V1) : mV :
R(V5)+S(V1) : mV :

<< Conclusion >>

Medias