

A 31 de julio del 2021

Dr. Jorge Salazar Hernández.

Médico de Salud Ocupacional
Plastiglas de México S.A. de C.V.
Presente.

RESULTADOS

Paciente: **COVARRUBIAS HERNANDEZ ERIKA LUCIA**

Edad: **41 años**

HALLAZGOS

Estudio: Columna Lumbar 2 posiciones.

1. Eje de carga normal.
2. No hay escoliosis.
3. Sin desbalance pélvico.
4. No hay lisis ni listesis.
5. Espacios intervertebrales de amplitud normal.
6. Pedículos, apófisis transversa y espinosa sin alteración.
7. Plano para y pre vertebral sin alteración aparente.
8. No hay lesiones.
9. Tejidos blandos normales.

COMENTARIOS:

1. Columna lumbar de aspecto radiológico normal.
***Correlación con historial clínico.**



Atte: Dr. Marco Antonio Rivera Ávalos
Médico Radiólogo
Ced. Prof. 8327117/11187200



A 31 de julio del 2021

Reporte de estudio audimétrico

Se realizó audiometría tonal con equipo marca MADSEN Modelo ITERA II de OTOMETRICS, en ambiente sono-amortiguado (cabina), con auriculares Circum-aurales y en caso indicado con enmascaramiento contra-lateral a:

COVARRUBIAS HERNANDEZ ERIKA LUCIA

DESCRIPCIÓN:

| | Audiograma tonal derecho | Audiograma tonal izquierdo |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Gráficas | IRREGULAR | IRREGULAR |
| Curvas de conducción aérea | DENTRO DE LOS 20dB | DENTRO DE LOS 20dB |
| Nivel auditivo | NORMOACUSIA | NORMOACUSIA |

HALLAZGOS AUDIOMÉTRICOS:

Audición derecha: Normoacusia.

Audición izquierda: Normoacusia.

CONCLUSIONES:

Oído derecho: Normoacusia.

Oído izquierdo: Normoacusia.

RECOMENDACIONES: Audiometría periódica anual, uso estricto de protección auditiva en áreas de ruido.

Revisó:



Dr. Jesús Alberto Morín Torres
CED. PROF. **3598691** REG. SSA SLP - **6462/2010 MC**

EXAMEN AUDIMÉTRICO


FECHA: 31 / JULIO / 2021

| DATOS PERSONALES | |
|--|--|
| NOMBRE: <u>COVARRUBIAS HERNANDEZ ERIKA LUCIA</u> | EDAD: <u>41</u> años SEXO: <u>FEMENINO</u> |
| EMPRESA: <u>PLASTIGLAS DE MÉXICO S.A. de C.V.</u> | |
| TIPO DE EXAMEN: <u>AUDIOMETRÍA TONAL</u> | |
| HISTORIA CLINICA | |
| TINNITUS: <u>NO</u> MAREO: <u>NO</u> NAUSEA: <u>NO</u> MEDICAMENTOS: <u>NO</u> | CUALES: <u>NINGUNO</u> |
| PASATIEMPOS RUIDOSOS: <u>NEGADOS</u> | |
| EXPOSICIÓN LABORAL: <u>NEGADOS</u> | |
| PABELLON AURICULAR: <u>SIN ALTERACIONES</u> | |
| CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO: <u>SIN ALTERACIONES</u> | |
| MEMBRANA TIMPANICA: _____ | |

FRECUENCIA

| FREC | AEREA | | OSEA | |
|------|-------|----|------|----|
| | OI | OD | OI | OD |
| 250 | 15 | 15 | | |
| 500 | 20 | 15 | | |
| 1K | 10 | 20 | | |
| 2K | 15 | 15 | | |
| 3K | 20 | 20 | | |
| 4K | 15 | 25 | | |
| 6K | 20 | 20 | | |
| 8K | 30 | 15 | | |

DECIBELSES

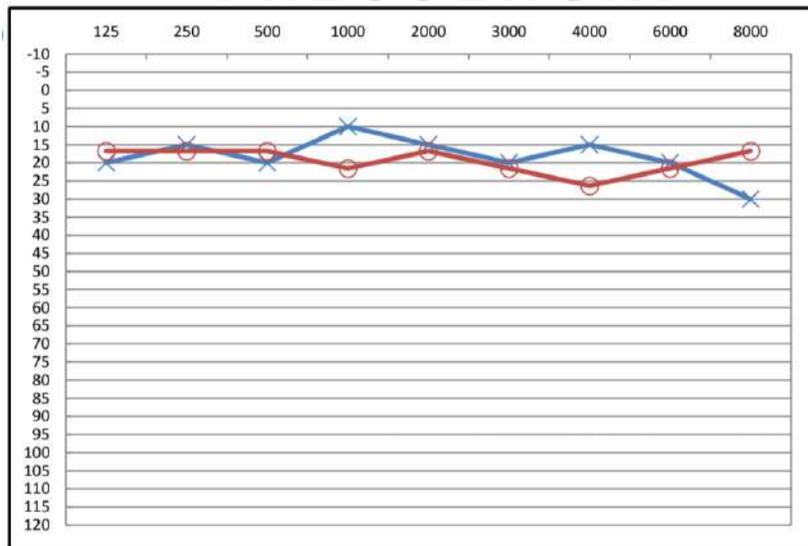


| OIDO | COLOR | V. AEREA | V. OSEA | SIN RESPUESTA |
|------|-------|----------|---------|---------------|
| DER | ROJO | O |] | ↘ |
| IZQ | AZUL | X | [| ↙ |



Dr. Jesús Alberto Morín Torres
CED. PROF. 3598691
REG. SSA SLP - 6462/2010 MC

| RESULTADOS | |
|--------------------------------|------------------------------|
| NORMO ACUSIA OÍDO DERECHO | 17.5 |
| NORMO ACUSIA OÍDO IZQUIERDO | 16.25 |
| % PÉRDIDA AUDITIVA BILATERAL | 0.00% |
| DIAGNÓSTICO AUDIOLÓGICO | NORMOACUSIA BILATERAL |

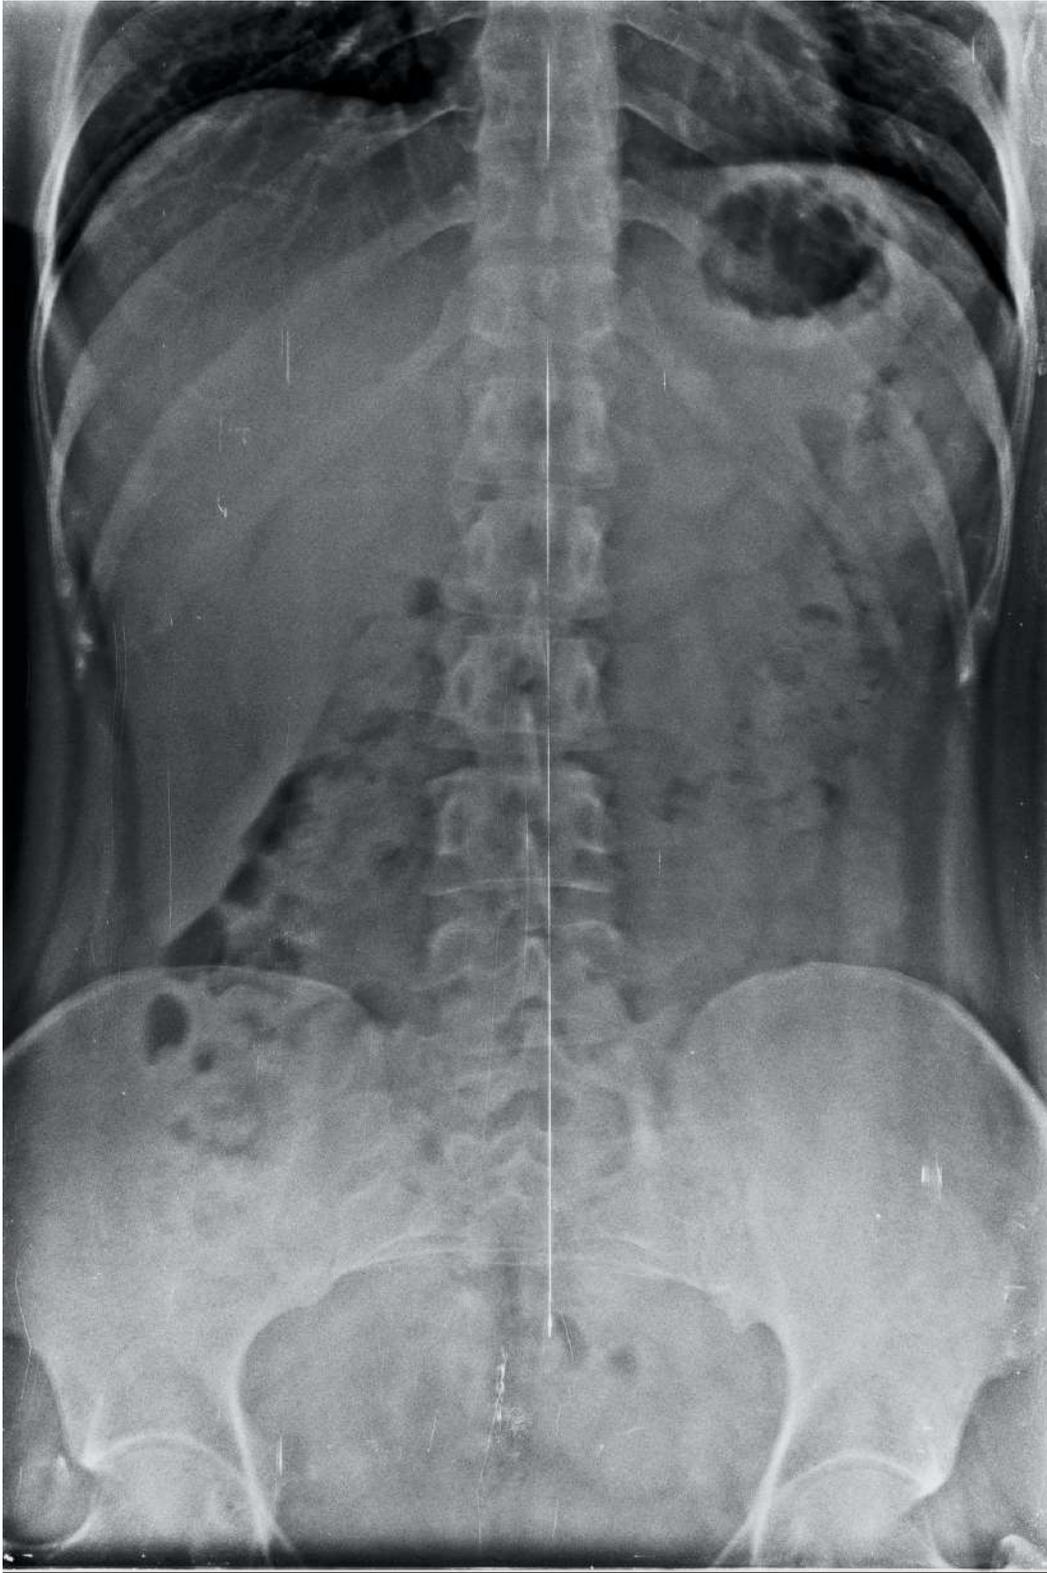

Santos Degollado #998 Col. Tequisquiapan
San Luis Potosi, SLP.



444 447 9376

contacto@lebendiagnosticos.com



Santos Degollado #998 Col. Tequisquiapan
San Luis Potosi, SLP.



444 447 9376

contacto@lebendiagnosticos.com